

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：



iXN-0TH



CA-032

技術資源


如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

技術支援

service@icpdas.com

www.icpdas.com


- 行動版網站

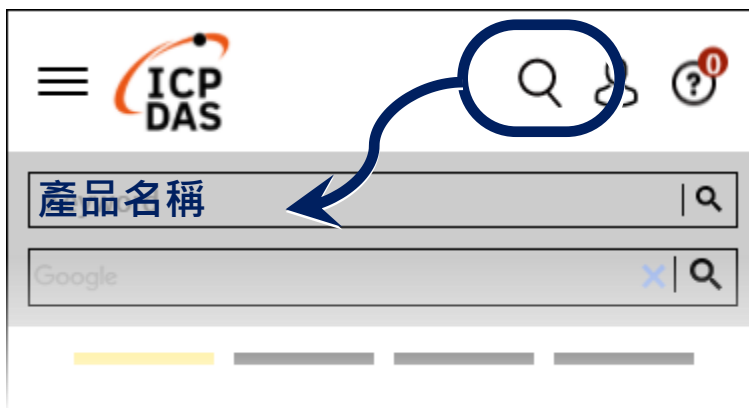

- 一般網站



1 外觀

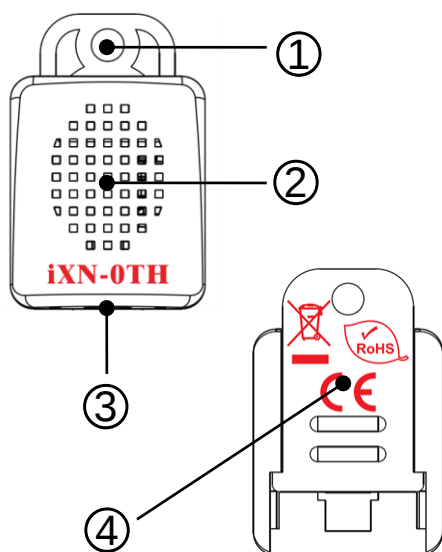

編號	說明
1	壁掛式安裝
2	溫濕度感測器
3	擴充介面
4	磁吸安裝

2 Modbus 資料位址對應表

iWSN 感測器 站號	位址範圍 (十六進制)	位址範圍 (十進制 · Base 0)	位址範圍 (十進制 · Base 1)
1	0x0141~0x016C	321~364	40322~40365 30322~30365
2	0x0241~0x026C	577~620	40578~40621 30578~30621
...	...	...	...
30	0x1E41~0x1E6C	7745~7788	47746~47789 37746~37789
31	0x1F41~0x1F6C	8001~8044	48002~48045 38002~38045

iWSN-100X-CLE / iWSN-101X-CLE 站號 1 為例:

PLC 位址 (Base1)	協定位址 (Base 0)	命令碼	屬性	資料型態	說明	備註
40344 30344	343 (0x0157)	03, 04	R	Uint16	環境溫度	數值除以 100 就是℃，量測範圍 -20℃~+60℃
40345 30345	344 (0x0158)	03, 04	R	Uint16	環境濕度	數值除以 100 就是%，量測範圍 10~95%。